

Харьков
(067) 388 40 20
(050) 388 40 20
(057) 780 40 20
office@otos.com.ua

Одесса
(067) 715 40 20
(050) 715 40 20
(048) 789 40 20
odessa@otos.com.ua

Киев
(067) 353 40 20
(050) 404 40 20
(044) 353 40 20
kiev@otos.com.ua

OTOS
Отопительные Системы


Блок автоматизации теплового пункта

Предназначен для замены нерегулируемых элеваторных узлов смешения при реконструкции тепловых пунктов.

Узел регулирования обеспечит:

- Погодозависимое управление системой отопления с корректировкой температуры теплоносителя поступающего в систему отопления по температуре наружного воздуха, что исключит перетопы в тёплые дни отопительного периода и недотопы в холодные;
- Программное снижение температуры воды поступающей в систему отопления по временному суточному и недельному графику, это позволяет снизить потребление тепла в ночное время и нерабочие дни;
- Насосную циркуляцию теплоносителя в системе отопления, что сгладит неравномерность прогрева между ближними и удалёнными от теплового пункта стояками, а также неравномерный прогрев отопительных приборов расположенных в начале и конце стояка по ходу движения теплоносителя;

Наименование	Мощность СО	Цена в т.ч. НДС
	кВт	грн.
БАТТ 100 [Сх]:3 - [Нс]:П2 - [Pr]:П - [DN]:50/15	100	120301
БАТТ 200 [Сх]:3 - [Нс]:П2 - [Pr]:П - [DN]:65/20	200	620278
БАТТ 300 [Сх]:3 - [Нс]:П2 - [Pr]:П - [DN]:80/25	300	155973
БАТТ 500 [Сх]:3 - [Нс]:П2 - [Pr]:П - [DN]:100/32	500	173745

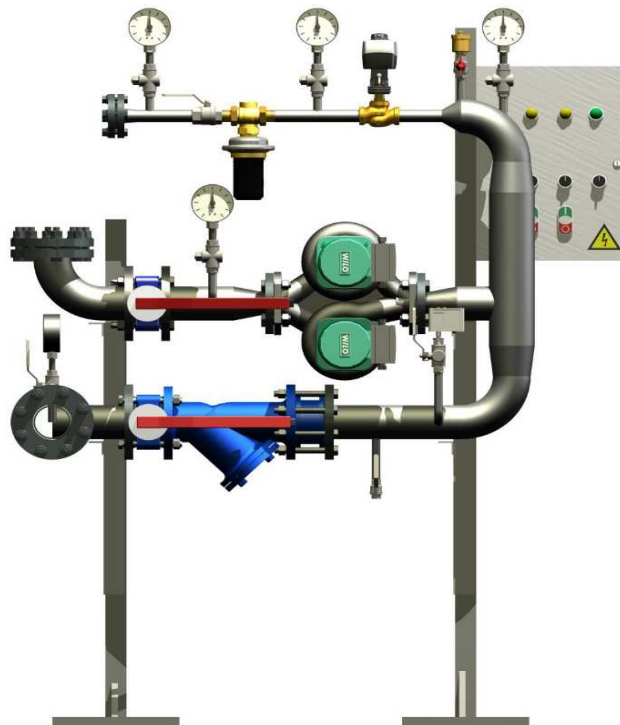

Так как узел регулирования включает импортное оборудование колебания курса валют влияет на цену продукта. Выше приведенные цены действуют с 01.02.2018 при их расчёте были приняты следующие курсы валют:

евро: 35,00 грн.
доллар: 28,00 грн.