


Стабільна температура
гарячої води у споживача
незалежно від часу доби та
дня тижня



Підбирається лише по тепловому
навантаженню. Проєктувальник
отримає креслення у DWG та
описову частину, для додавання у
проект.

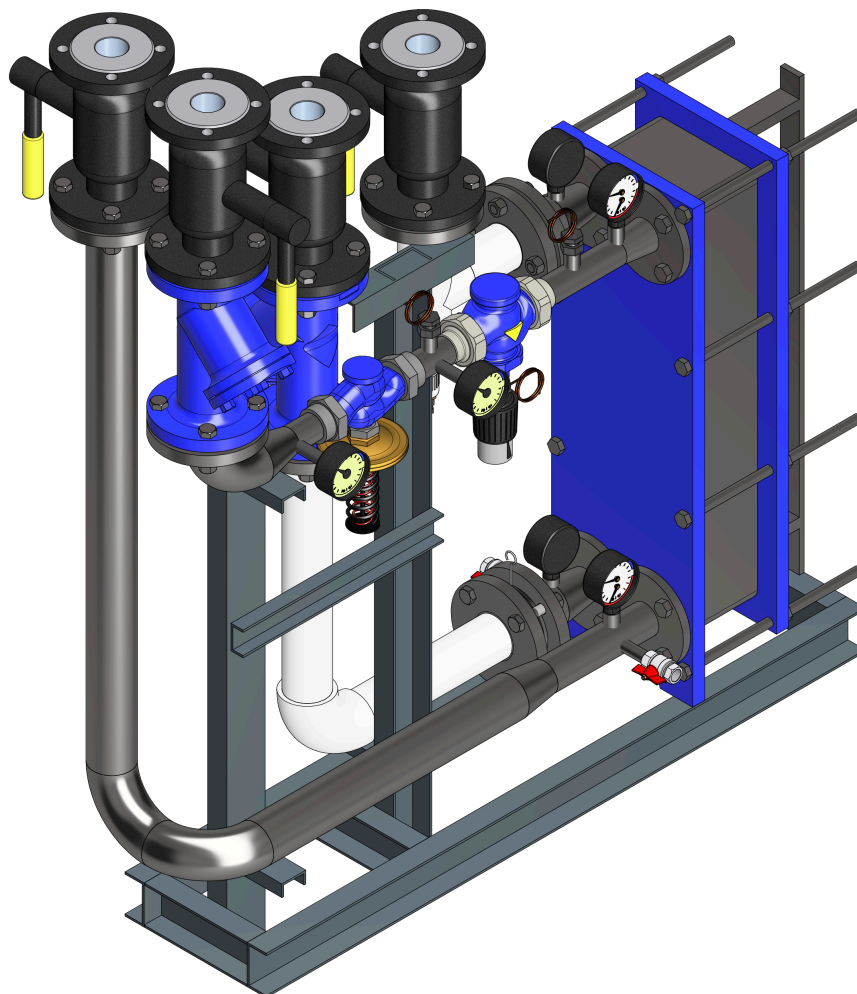

Блок постачається у зборі,
або розібраним на частини,
кожна з яких має масу до
50 кг




Встановлення блочного теплового
пункту займає до трьох днів, а для
його монтажу необхідні лише
слюсар, зварювальник та електрик



Працює без електричного
живлення, що забезпечить
стабільну подачу води
навіть під час відключень
електроенергії



Теплові пункти комплектуються
високоякісним європейським
обладнанням

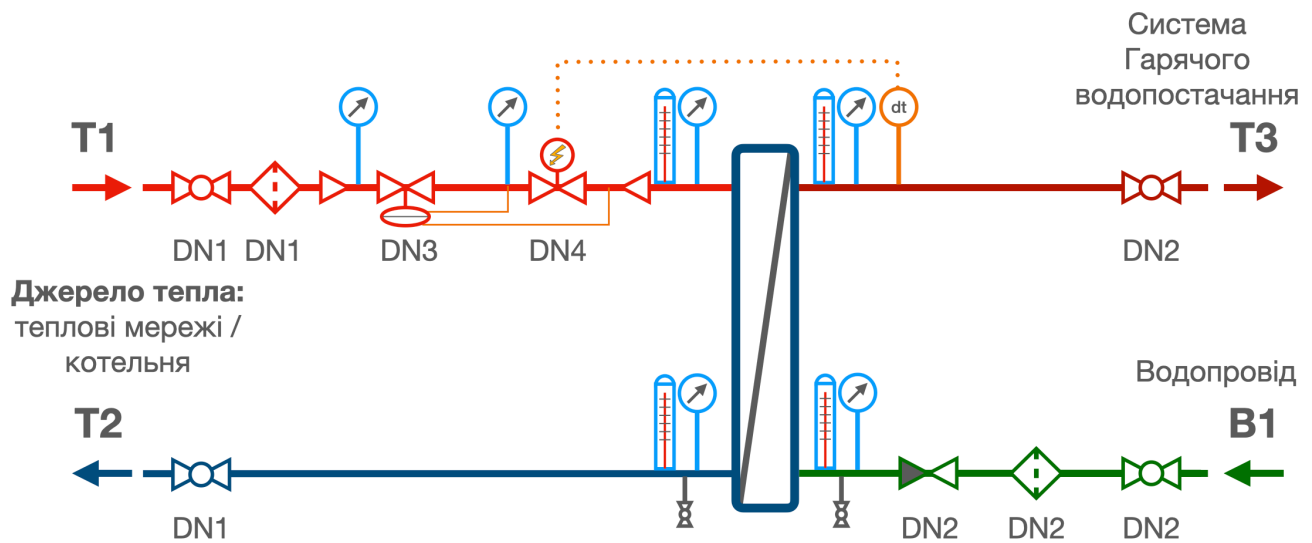

ГВП кВт	Г _{тм} м³/год	Г _{гвп} м³/год	DN1	DN2		DN3	DN4	DN _{то}
				Сталь	PPstabi			
50	1.3	0.9	32 G	32 G	40PP	15 G	15 G	32 G
			88 Па/м	42 Па/м	44 Па/м	dP 0.7м	dP 1.1м	0.4 м/с
100	2.5	1.8	50 FL	40 FL	50PP	20 G	20 G	50 FL
			37 Па/м	62 Па/м	52 Па/м	dP 1.0м	dP 1.6м	0.4 м/с
150	3.8	2.6	50 FL	50 FL	63PP	25 G	25 G	50 FL
			85 Па/м	40 Па/м	24 Па/м	dP 1.5м	dP 1.5м	0.6 м/с
200	5.0	3.5	65 FL	50 FL	63PP	32 G	32 G	50 FL
			27 Па/м	72 Па/м	43 Па/м	dP 1.1м	dP 1.0м	0.7 м/с
350	8.8	6.1	65 FL	65 FL	75PP	40 G	40 G	50 FL
			84 Па/м	40 Па/м	56 Па/м	dP 1.8м	dP 1.3м	1.3 м/с
500	12.5	8.7	80 FL	65 FL	75PP	50 G	50 G	65 FL
			63 Па/м	82 Па/м	114 Па/м	dP 1.5м	dP 1.0м	0.9 м/с
700	17.6	12.2	100 FL	80 FL	90PP	50 G	50 G	65 FL
			44 Па/м	60 Па/м	78 Па/м	dP 3.0м	dP 2.0м	1.3 м/с

вихідні дані

dT = 65 / 30 °C	Температури води що гріє на вході і виході з блоку
dT = 5 / 55 °C	Температури води що нагрівається на вході і виході з блоку
dP = 0.8 ... 4.0 бар	Допустимий перепад тиску на ввіді теплової мережі
16 бар	Максимальний робочий тиск у тепловій мережі
10 бар	Максимальний робочий тиску у системі гарячого водопостачання



ГВП кВт	Теплова потужність кВт	Нагрів води за годину м³/год	Вартість	
GV-BC 50	50	0.9	213 000	грн.
			4 300	eur
GV-BC 100	100	1.8	297 000	грн.
			6 000	eur
GV-BC 150	150	2.6	322 000	грн.
			6 500	eur
GV-BC 200	200	3.5	347 000	грн.
			7 000	eur
GV-BC 350	350	6.1	406 000	грн.
			8 200	eur
GV-BC 500	500	8.7	455 000	грн.
			9 200	eur
GV-BC 700	700	12.2	480 000	грн.
			9 700	eur

49,50

грн./eur

Блок призначено для централізованого нагріву води для системи гарячого водопостачання (ГВП) будівлі. Нагрів води здійснюється за рахунок охолодження технічної води що приходить в будинок від джерела тепла (теплових мереж або автономної котельні). Блок має наступні особливості:

- Автоматичне підтримання температури води що йде до системи ГВП на заданому рівні.
- Працює без підключення до електричної мережі. Автоматичне підтримання температури води реалізовано за рахунок термостатичного регулювання.
- Нагрів води відбувається у швидкісному пластинчастому теплообміннику, тому вода що йде до системи гарячого водопостачання контактує з гарячою технічною водою крізь нержавіючу пластину.
- У блоці передбачено встановлення регулятора стабілізуючого перепад тиск на вводі гріючої води та передбачено місце для встановлення витратоміра якщо вам необхідно буде організувати облік підігрітої води.
- Трубопроводи води що нагрівається виконані з поліпропілену, - це рішення виключає їх корозію та забезпечить довготривалу експлуатацію.
- Постачання можливе повністю зібраному стані, або для зручності транспортування до місця встановлення блок може бути розібраний на крупні вузли.
- Не потребує налаштування та пусконаладжувальних робіт.
- Підходить для підключення новобудов та реконструкції старих теплових пунктів (бойлерних).

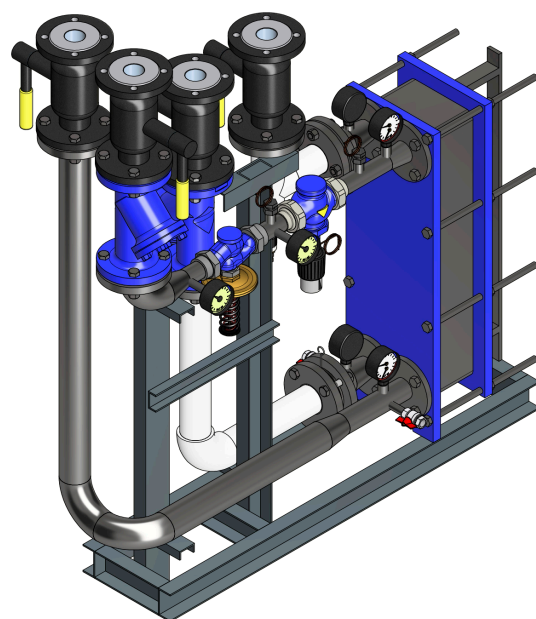
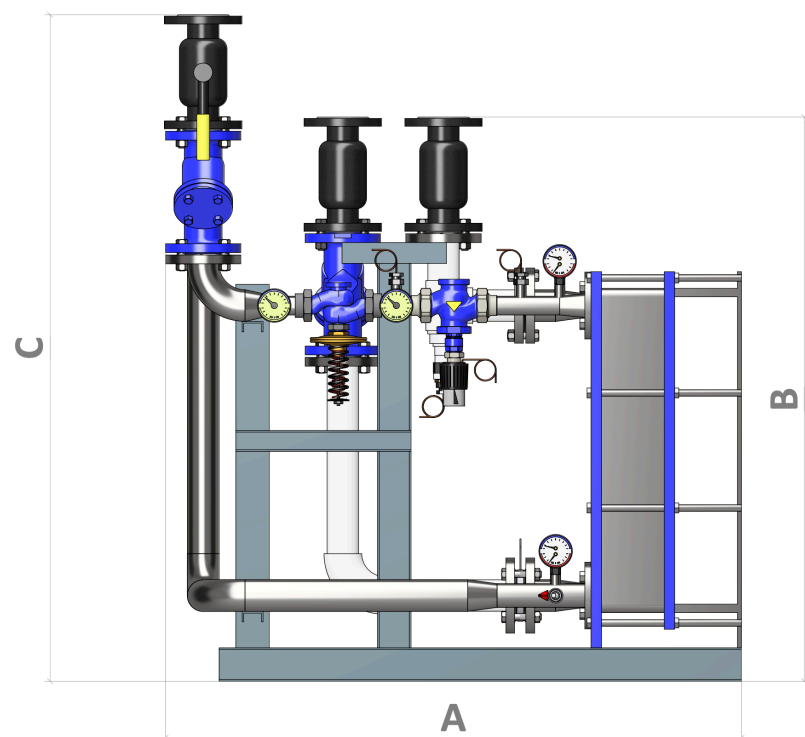


T1 Від джерела тепла

T2 До джерела тепла

B1 Вхід холодної води

T3 Вихід гарячої води

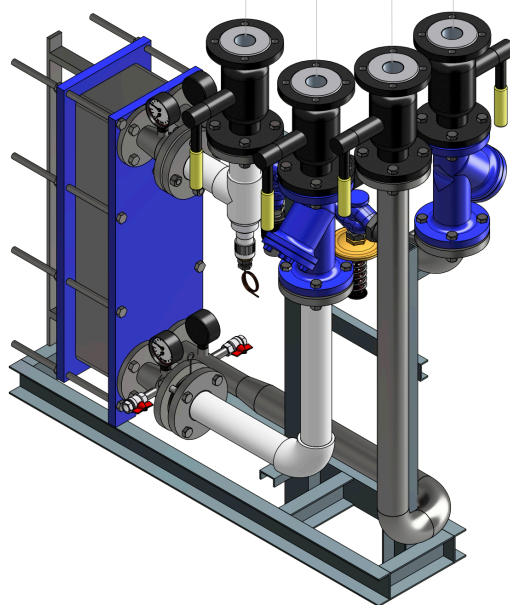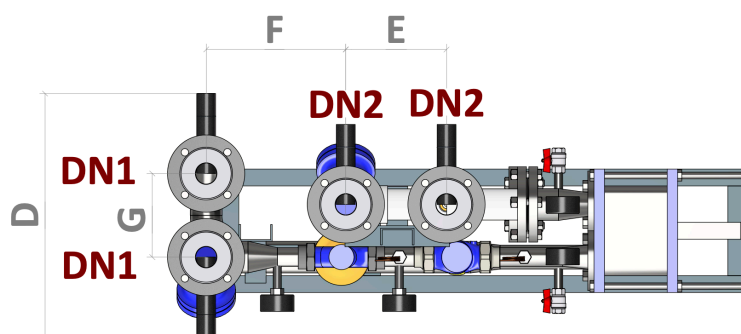

ГВП kW	DN1 mm	DN2 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	маса kg
50	32 G	32 G	900	1000	1100	270	240	160	70	100
100	50 FL	40 FL	1200	1250	1500	600	175	275	180	350
150	50 FL	50 FL	1300	1300	1500	600	220	230	180	380
200	65 FL	50 FL	1350	1300	1600	650	210	340	200	400
350	65 FL	65 FL	1400	1350	1600	650	250	330	200	440
500	80 FL	65 FL	1500	1350	1700	700	250	290	240	570
700	100 FL	80 FL	1550	1400	1800	800	250	360	300	630